

KNX Raumtemperatur - Nebenstelle Smart 55

KNX Room Temperature Extension Unit Smart 55

Technische Daten Technical Data

Anzahl Tasterflächen
Number of push-buttons
Messbereich Temperatursensor
Measurement range temperature sensor
Messbereich Feuchtesensor
Measurement range humidity sensor
Empfohlene Montagehöhe
Recommended installation height
Spezifikation KNX Schnittstelle
Specification KNX interface
Verfügbare KNX Datenbanken
Available application software
KNX Busanschlussklemme
KNX connection terminal
Versorgungsspannung
Power Supply
Leistungsaufnahme KNX-Bus typ.
Power consumption KNX bus typ.
Umgebungstemperatur
Operation temperature range
Umgebungsfeuchte (dauerhaft)
Ambient humidity (permanent)
Umgebungsfeuchte (kurzzeitig)
Ambient humidity (short-term)
Schutztart
Protection classification
Abmessungen (B x H)
Dimensions (W x H)
Einbautiefe in Schalterdose
Depth in installation box

SCN-RTN55S.01
SCN-RTN55S06.01

4 Einzeltasten
4 single buttons
- 10 ... + 50 °C
0 ... 95 % *
1,6 m
TP-256
ab ETS 5
as of ETS 5
Ø 0,8 mm, solid core
KNX-Bus
< 0,3 W
0 ... 45 °C
20 ... 80 %
0 ... 95 %
IP20
55 x 55 mm
12 mm

* Betauung vermeiden
Avoid condensation



TECHNOLOGIES



Betriebsanleitung KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55 nur für autorisiertes Elektrofachpersonal

Operating Instructions KNX Room Temperature Extension Unit Smart 55 for authorised electricians

Allgemeine Sicherheitshinweise - Important safety notes


- Das Gerät darf nur von Elektrofachkräften montiert und angeschlossen werden. Beachten sie die länderspezifischen Vorschriften sowie die gültigen KNX-Richtlinien. Die Geräte sind für den Betrieb in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich zugelassen und tragen das CE und UKCA Zeichen. Die Verwendung in den USA und Kanada ist nicht gestattet.

Installation and commissioning of the device is only to be carried out by authorised electricians. The relevant standards, directives, regulations and instructions must be observed. The devices are approved for operation in the European Union and in the United Kingdom. The products are respectively marked with the CE and UKCA symbols.

Use in USA and Canada is prohibited.

Anschluss und Bedienung - Terminals and Operation

SCN-RTN55Sxx.01 Front

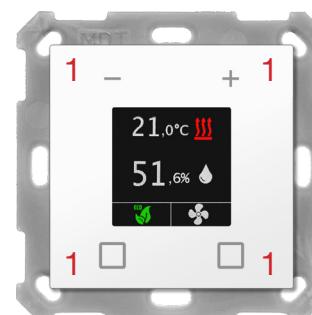

1 - Schaltflächen
- Buttons

2 - Programmertaster und LED
- Programming button and LED

SCN-RTN55Sxx.01 Back



3 - KNX Busanschlussklemme
- KNX bus connection terminal

Montage und Anschluss - Installation

1. Den beiliegenden Tragring auf die Schalterdose schrauben.
Screw the enclosed support ring onto the switch box.
2. Anschluss des Tasters an den KNX-Bus.
Connect the push-button to the KNX bus.
3. Taster in Tragring einrasten.
Snap the push-button into the support ring.
4. KNX Busspannungsversorgung zuschalten.
Switch on KNX power supply.

Beschreibung KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55

Description KNX Room Temperature Extension Unit Smart 55


Die MDT Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55 dient der Temperaturerfassung von Innenräumen. Temperatur-Sollwertänderungen eines externen Reglers – beispielsweise AKH oder RTR – sind mittels Plus/Minus Tasten und aktivem Farbdisplay am Gerät möglich. Zwei weitere Tasten sind individuell programmierbar. Die Berechnung des Taupunktes erfolgt durch den integrierten Feuchtigkeitssensor. Ausführung passend für 55 mm Schalterprogramme verschiedener Hersteller.

Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure

The MDT Room Temperature Extension Unit Smart 55 to measure the room temperature. Adjustment of temperature setpoints of an external controller - for example AKH or RTR - are possible by means of plus/minus buttons. Two further buttons are individually programmable. The dew point is calculated by the integrated humidity sensor. Design suitable for 55 mm switch ranges of various manufacturers.

Suitable for 55 mm switch ranges e.g. MDT assortment 55, GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW or MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure

Anschlussbeispiel - Wiring diagram



Inbetriebnahme - Commissioning

Hinweis: Das KNX Applikationsprogramm wird unter www.mdt.de\Downloads.html und im Onlinekatalog der ETS bereitgestellt.
Note: The KNX application is available at www.mdt.de\Downloads.html and in the ETS online catalogue.

1. Physikalische Adresse vergeben und Applikationsprogramm in der ETS erstellen.
Assign the physical address and set parameters within the ETS.
2. Programmieren der physikalischen Adresse und des Applikationsprogramms in das Gerät.
Bei Aufforderung in den Programmiermodus wechseln.
Download the individual address and the application program into the device.
Switch to programming mode when prompted.
3. Die rote LED erlischt nach erfolgreicher Programmierung.
After successful programming the red LED is switched off.