Update einer Applikation mit Übernahme der bestehenden Parametrierung.

Info:

Wenn für neue Funktionen oder Optimierungen eines Produktes ein Applikationsupdate bereitgestellt wird, muss dieses händisch aktualisiert werden, da es keine automatische Updatefunktion seitens der ETS gibt. In diesem Lösungsbeispiel wird der Vorgang beschrieben, bei dem die ursprüngliche Parametrierung und die Verknüpfung der Gruppenadressen erhalten bleibt.

Hinweis: Für diesen Lösungsvorschlag wird die ETS 6.3.1 und der Heizungsaktor AKH-0800.03 beispielhaft verwendet.

Inhalt

Erstellen einer Sicherung 2
Updatevorgang 3
Katalogaktualisierung in der ETS 3
Ändern der Ansicht 4
Einfügen der aktuellen Applikation & Update 4

Erstellen einer Sicherung

Grundsätzlich empfiehlt es sich, sein aktives Projekt gelegentlich zu sichern, um einem eventuellen Datenverlust zuvorzukommen. Im Falle des Updates ist dies ebenfalls zu empfehlen, um im Bedarfsfall auf die ursprüngliche Parametrierung zurückgreifen zu können.

Die Sicherung eines Projekts ist über die Funktion *Export* in der ETS6 möglich. Im Übersichtsfenster bewegen Sie hierzu den Mauszeiger über Ihr Projekt. Nach unten öffnet sich daraufhin ein erweitertes Fenster, in dem *Export* angewählt wird.

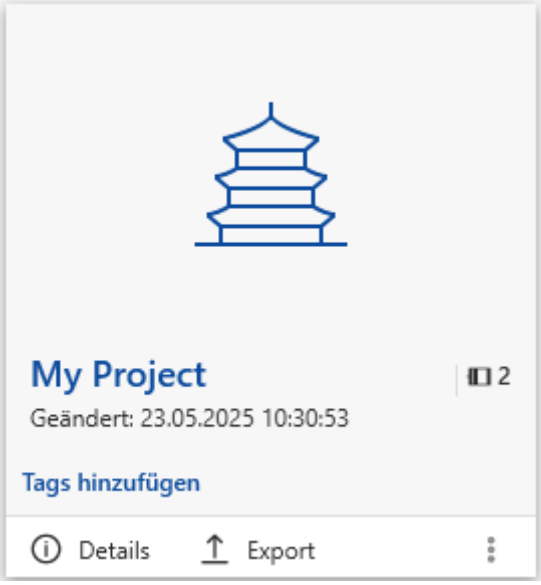

Anschließend öffnet sich ein Fenster, indem Name und Speicherort eingegeben werden können.

Um das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt wieder laden zu können, befindet sich in der Übersicht der ETS6 rechts die Schaltfläche *Projekt importieren*. Beim Aufruf öffnet sich auch hier wieder ein Fenster für die Auswahl von Speicherort und Name der zuvor exportierten Projektsicherung.



Updatevorgang

Katalogaktualisierung in der ETS

Für den Zugriff auf die neuesten Applikationen wird ein aktueller ETS Katalog vorausgesetzt. Die Aktualisierung wird über die Einstellungen in der Hauptansicht der ETS durchgeführt und benötigt eine Internetverbindung.

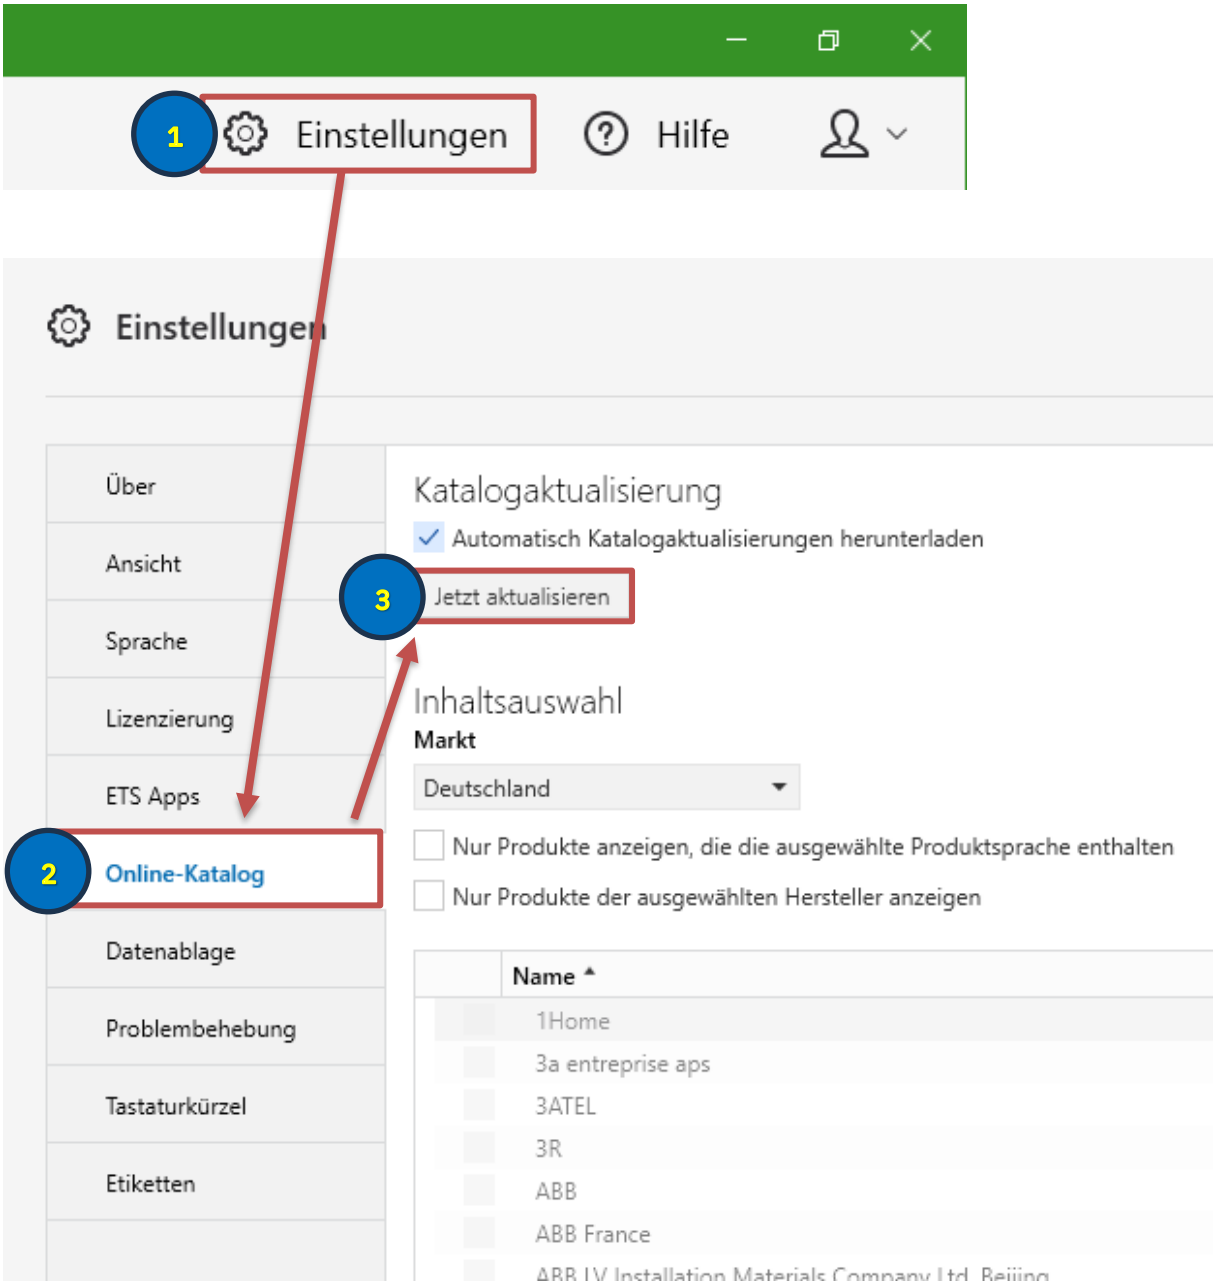

Ändern der Ansicht

Im ersten Schritt empfiehlt es sich, die Ansicht des Projektes für eine bessere Übersicht auf *Gebäude* einzustellen. Über die Schaltfläche klappt man hierzu das Auswahlmenü auf.

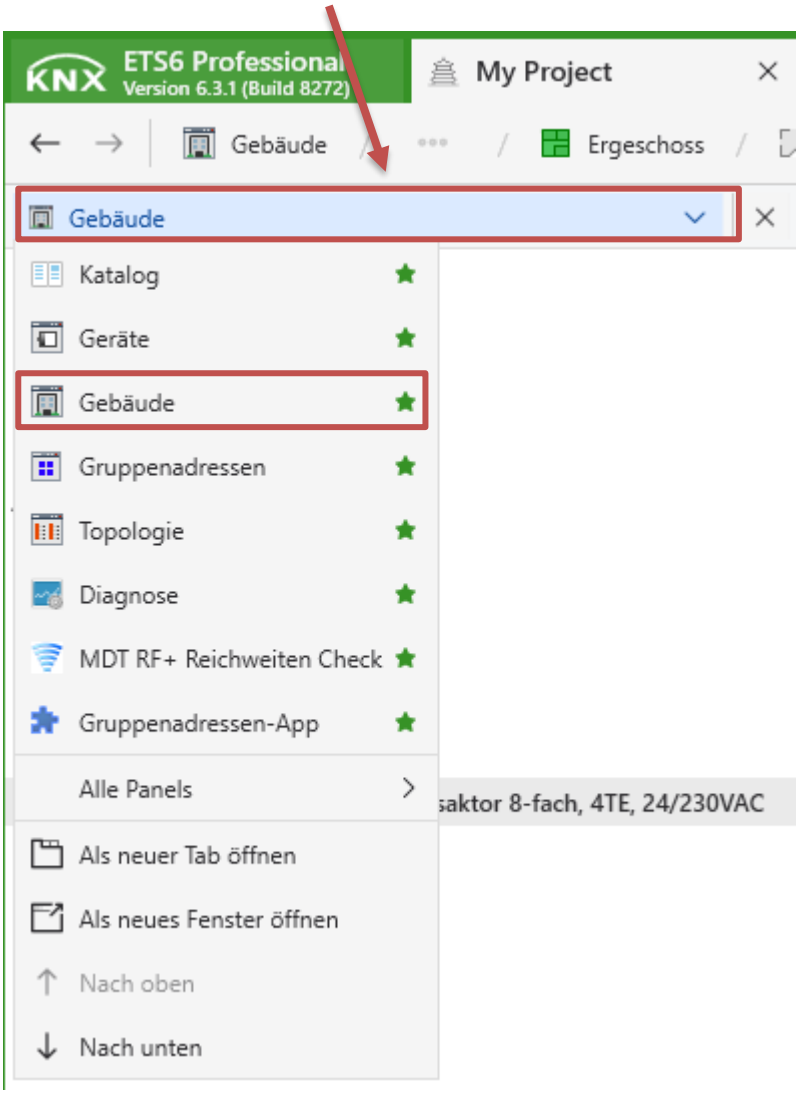

Einfügen der aktuellen Applikation & Update

Damit ein Update auf die neue Version möglich ist, muss diese zunächst in das Projekt gezogen werden. Hierzu wird im Katalog der ETS die aktuelle Applikation gewählt. Dies funktioniert über die Auswahl des Herstellers mit manueller Suche, oder direkt über die Suchfunktion.

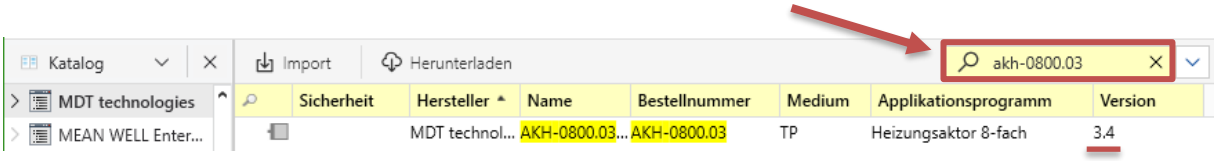

Mit gedrückter linker Maustaste lässt sich die Applikation in den Raum ziehen.

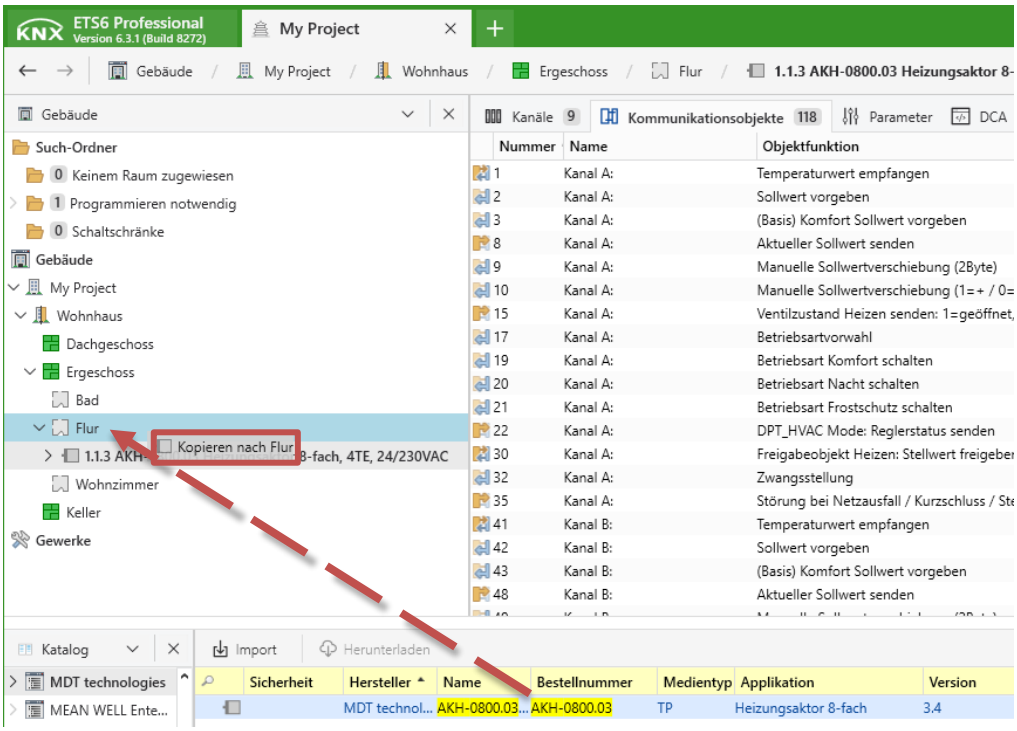

Nun wird die zu aktualisierende Applikation über die rechte Maustaste ausgewählt und das Fenster *Eigenschaften* aufgerufen. In diesem Beispiel handelt es sich bei 1.1.44 um die neue Applikation, die zuvor aus dem Katalog der ETS in den Raum gezogen wurde.

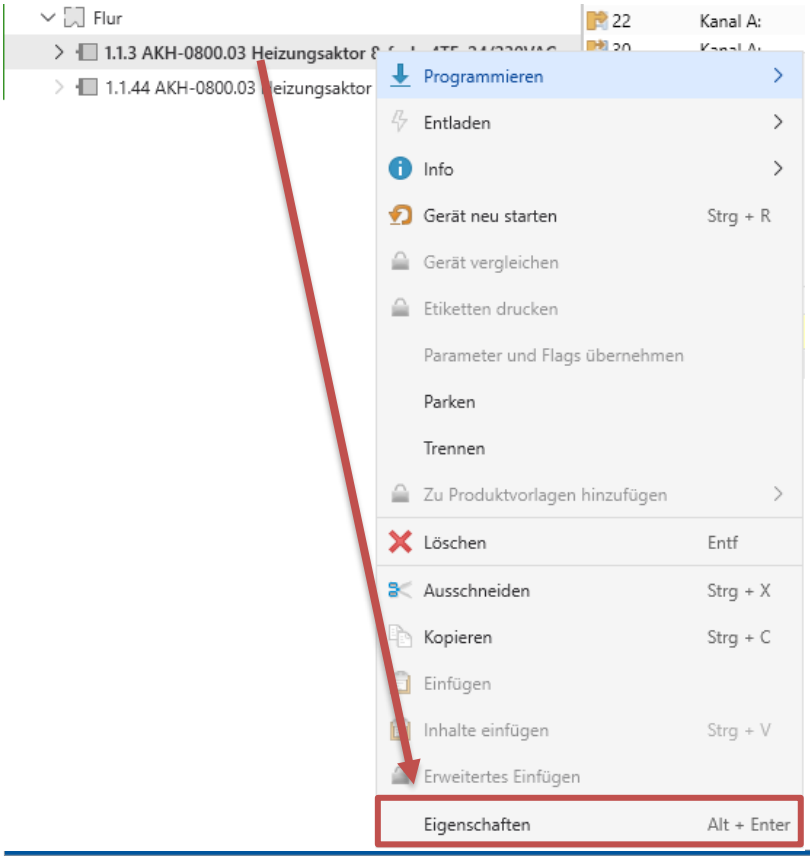

Es öffnet sich auf der rechten Seite das Eigenschaftenfenster. Hier wird *Info* / *Applikationsprogramm* ausgewählt.

Achtung: Im Feld *Applikationsprogramm ändern* werden die verfügbaren Versionen angezeigt. Hier darf allerdings keine Änderung erfolgen, da diese die Parametrierung löschen würde!

Über die Auswahl *Aktualisieren* wird mit der linken Maustaste der Updatevorgang gestartet. Nach kurzer Zeit wird die aktualisierte Programmversion im Eigenschaftenfenster angezeigt. Programmieren Sie nun noch die Applikation auf das Gerät, um das Update abzuschließen.

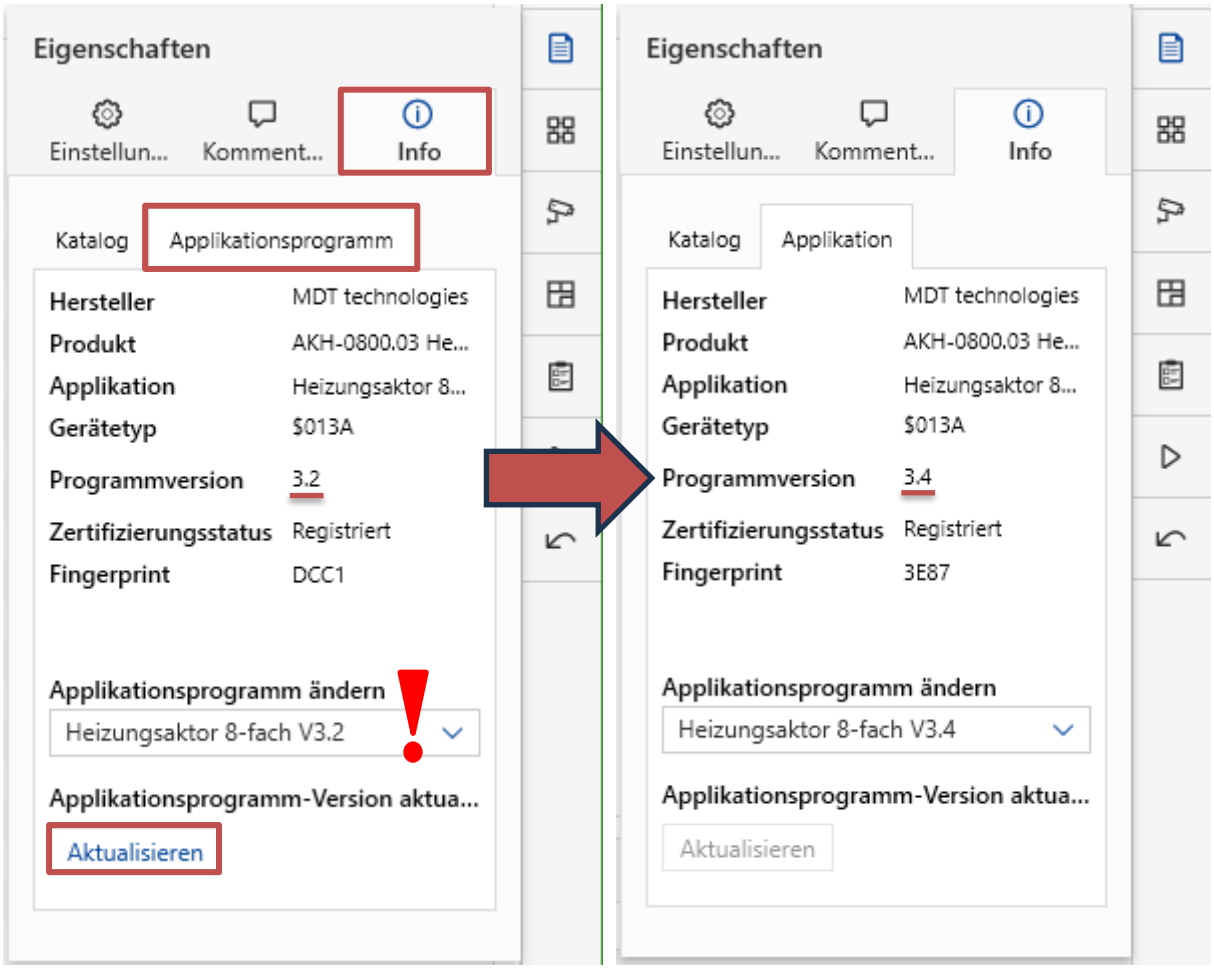

Nach dem Updatevorgang kann die aus dem Katalog gezogene Applikation (in unserem Beispiel 1.1.44) wieder aus dem Raum gelöscht werden.